



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเพื่อใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงเห็นควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย จึงให้ตราเทศบัญญัตินี้

## เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนแล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำลงในแหล่งระบายน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนมอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

**ข้อ ๕** เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

**ข้อ ๖** ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

**ข้อ ๗** ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

**ข้อ ๘** ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ

**ข้อ ๙** ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท

**ข้อ ๑๐** ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐.-บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐.-บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


**ข้อ ๑๑** ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

**ข้อ ๑๒** ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

**ข้อ ๑๓** ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

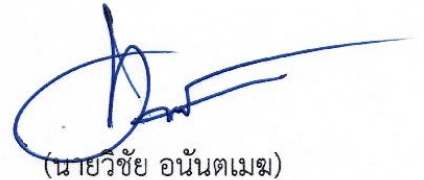

(นายวิชัย อนันตเมฆ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

เห็นชอบ



(กิตติภพ รอดดอน)

นายอำเภอหลังสวน

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน**  
**ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕**

.....

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง ช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือท่อระบายน้ำทิ้ง การจัดการน้ำมันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน

**๑. หลักการทำงานของบ่อดักไขมัน**


- (๑) น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสีย
- (๒) น้ำเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจากน้ำเสียจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ
- (๓) น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลเข้าสู่ถังบำบัดขั้นต่อไป ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**๒. บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น**

- (๑) บ่อดักไขมันสำเร็จรูป
  - (๒) บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ - ทรงกลม
  - (๓) บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ - ทรงสี่เหลี่ยม
  - (๔) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
- การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

**บ่อดักไขมันสำเร็จรูป**


บ่อดักไขมันสำเร็จรูปทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน บ่อดักไขมันสำเร็จรูปเหมาะสมกับบ้านเรือนและร้านอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาตรของบ่อดักไขมันและระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

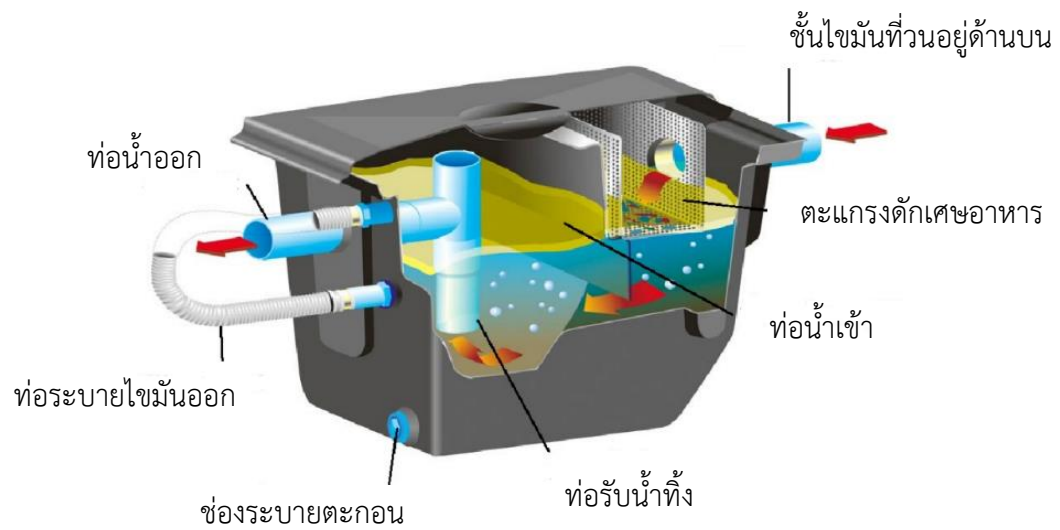

รูปที่ ๑ รูปแบบทั่วไปของบ่อดักไขมันสำเร็จรูป

### บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ - ทรงกลม


สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘ - ๑.๒ เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมาก ๆ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

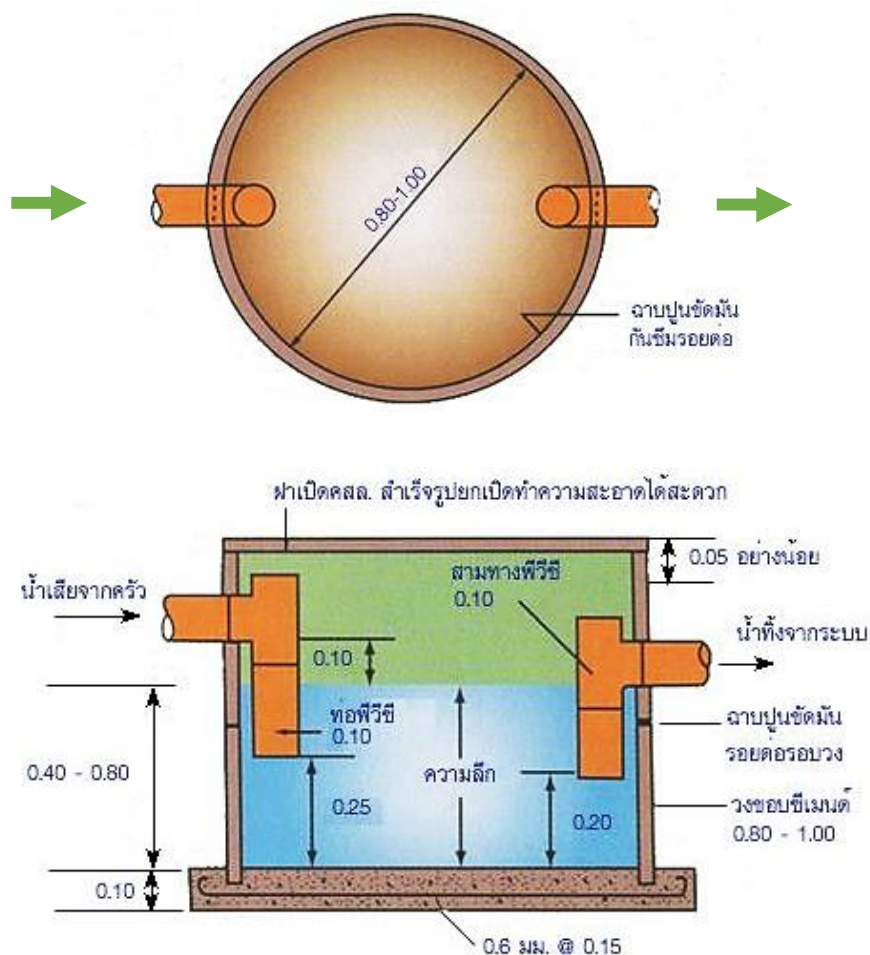

รูปที่ ๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ - ทรงกลม

### บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ - ทรงสี่เหลี่ยม


ลักษณะของบ่อดักไขมัน จะคล้ายกับบ่อดัก เป็นคอนกรีตสี่เหลี่ยม แต่จะมีความยาวกว่าบ่อดักทั่วไป เนื่องจาก ภายในของบ่อดักไขมันจะมีกำแพง ๑ - ๒ ชั้น เพื่อเป็นตัวดักไขมัน เมื่อมันดักไขมันได้ เยอะแล้วเราสามารถเปิดฝาและก็ดักไขมันออกได้ แต่ส่วนดีที่จะช่วยตรงนี้ก็คือแมลงจะวิ่งผ่านเข้ามาในบ้าน

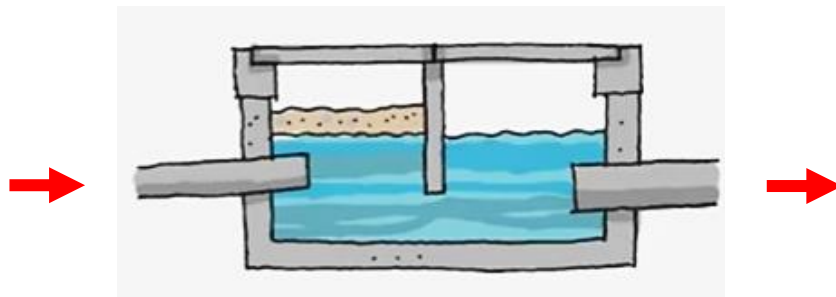

รูปที่ ๓ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ - ทรงสี่เหลี่ยม

### บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่


รูปแบบของบ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแบบที่ต้องทำการสร้างในพื้นที่โดยใช้แบบหล่อคอนกรีต บ่อแบบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงอาหารสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

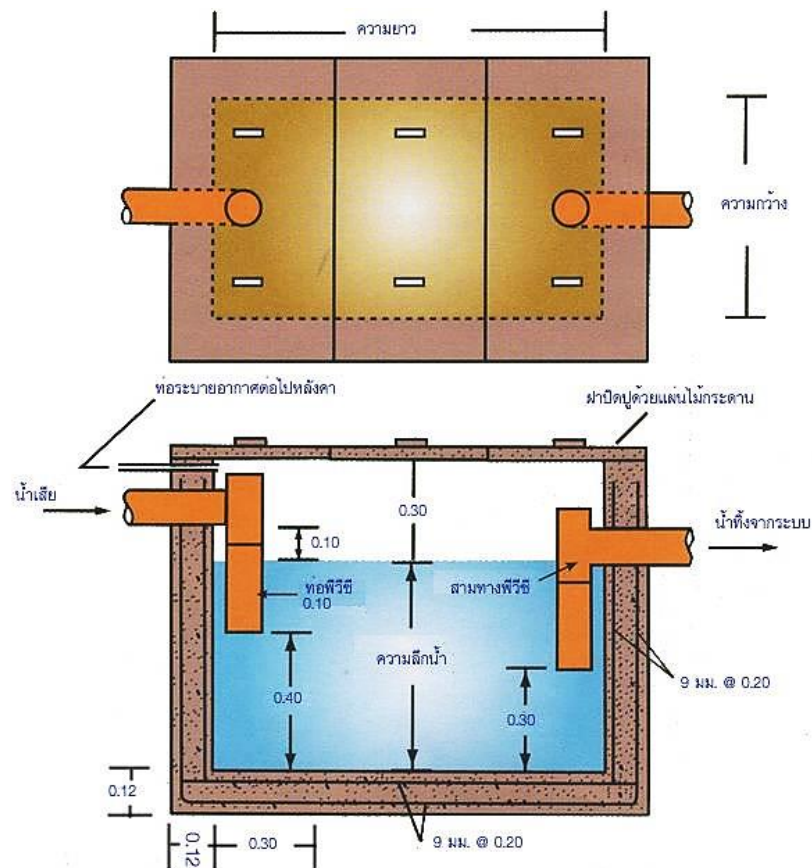

รูปที่ ๔ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีองค์ประกอบเพิ่มเติม โดยประกอบด้วย

๑. ตะแกรงดักขยะที่กั้นขวางการไหลของน้ำเสีย จากกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การล้างพื้น การล้างอัดฉีด เป็นต้น
๒. บ่อดักตะกอนสำหรับพักตกตะกอนดินทราย และ
๓. บ่อดักไขมันซึ่งรับน้ำเสียจากบ่อดักตะกอน

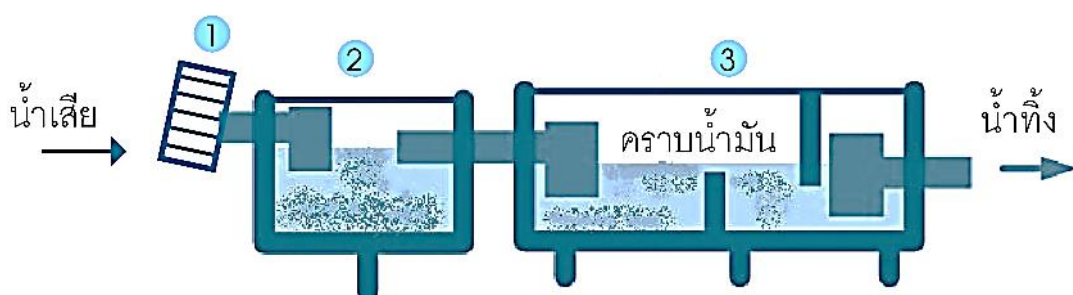

รูปที่ ๕ บ่อฟักและบ่อดักไขมันสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

| ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย |                                       |                  |            |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|
| จำนวนคน                                                 | ปริมาตรบ่ที่ต้องการ<br>(ลูกบาศก์เมตร) | ขนาดบ่อ (เมตร)   |            | จำนวนบ่อ |
|                                                         |                                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ |          |
| ๑ - ๕                                                   | ๐.๑๗                                  | ๐.๘              | ๐.๔๐       | ๑        |
| ๕ - ๑๐                                                  | ๐.๓๔                                  | ๐.๘              | ๐.๗๐       | ๑        |
| ๑๐ - ๑๕                                                 | ๐.๕๑                                  | ๑.๐              | ๐.๗๐       | ๑        |
| ๑๕ - ๒๐                                                 | ๐.๖๘                                  | ๑.๒              | ๐.๖๐       | ๑        |
| ๒๐ - ๒๕                                                 | ๐.๘๕                                  | ๑.๒              | ๐.๘๐       | ๑        |
| ๒๕ - ๓๐                                                 | ๑.๐๒                                  | ๑.๐              | ๐.๗๐       | ๒        |
| ๓๐ - ๓๕                                                 | ๑.๑๙                                  | ๑.๐              | ๐.๘๐       | ๒        |
| ๓๕ - ๔๐                                                 | ๑.๓๖                                  | ๑.๒              | ๐.๖๐       | ๒        |
| ๔๐ - ๔๕                                                 | ๑.๕๓                                  | ๑.๒              | ๐.๗๐       | ๒        |
| ๔๕ - ๕๐                                                 | ๑.๗๐                                  | ๑.๒              | ๐.๘๐       | ๒        |

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ เมตร  
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อย ๒ วง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

| ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่ |                     |                |           |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|
| ขนาดพื้นที่<br>(ตารางเมตร)                          | ปริมาตรบ่ที่ต้องการ | ขนาดบ่อ (เมตร) |           |         |
|                                                     |                     | ความลึก        | ความกว้าง | ความยาว |
| ๑๐                                                  | ๐.๑๙                | ๐.๔๐           | ๐.๕๐      | ๑.๐๐    |
| ๑๐-๒๕                                               | ๐.๔๗                | ๐.๖๐           | ๐.๖๐      | ๑.๓๐    |
| ๒๕-๕๐                                               | ๐.๙๔                | ๐.๗๕           | ๐.๘๐      | ๑.๖๐    |
| ๕๐-๗๕                                               | ๑.๔๑                | ๐.๗๕           | ๑.๐๐      | ๒.๐๐    |
| ๗๕-๑๐๐                                              | ๑.๘๘                | ๐.๘๐           | ๑.๑๐      | ๒.๒๐    |
| ๑๐๐-๑๒๕                                             | ๒.๓๕                | ๐.๘๕           | ๑.๒๐      | ๒.๔๐    |
| ๑๒๕-๑๕๐                                             | ๒.๘๒                | ๐.๙๐           | ๑.๒๐      | ๒.๖๐    |
| ๑๕๐-๑๗๕                                             | ๓.๒๙                | ๑.๐๐           | ๑.๓๐      | ๒.๖๐    |
| ๑๗๕-๒๐๐                                             | ๓.๗๖                | ๑.๐๐           | ๑.๓๕      | ๒.๘๐    |

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปรตบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ  
ตามตารางข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่ที่ต้องการ

### การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน

การกำจัดไขมันแม้ว่าจะมีระบบการกำจัดที่มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดไขมันได้ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่หากขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วจะเกิดปัญหาบ่อดักไขมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอาจมีเศษขยะตกค้างในบ่อดักไขมันมากเกินไปท่อดักตันหรือมีเศษดินทรายในบ่อดักมากเกินไป เป็นต้น ดังนั้น นอกจากจะมีการปฏิบัติเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ที่ดีแล้วที่สำคัญยังจะต้องทำการดูแลรักษาบ่อดักไขมันให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนี้

๑. ตัดแต่งทรงต้นกิ่งไม้เพื่อลดความสกปรกที่จะเข้าสู่บ่อดักไขมันและลดปัญหาการอุดตัน ซึ่งจะส่งผลให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีทั้งยังจะช่วยให้บ่อดักไขมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

๒. หมั่นคอยเอาเศษขยะที่ติดกรองไว้หน้าตะแกรงดักขยะออกเสมอเป็นประจำทุกวัน

๓. ไม่ระบายน้ำมันเครื่องใช้แล้วไขมันหรือสิ่งอื่นใดที่เจือปนน้ำมันลงท่อระบายน้ำและไม่ควรระบายน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักเสื้อผ้า น้ำจากห้องน้ำ ห้องส้วม และแม้กระทั่งน้ำฝน เข้ามาในบ่อดักไขมัน เพื่อลดปริมาณน้ำเสียเข้าบ่อมีฉะนั้นต้องใช้บ่อดักไขมันใหญ่กว่าปกติ

๔. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน และดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ เพื่อให้บ่อดักไขมันที่แยกไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่มีไขมันจับตัวกันเป็นก้อนหรือคราบต้องตัดไขมันถี่ขึ้นกว่าเดิม

๕. ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน เมื่อระดับตะกอนก้นบ่อสูงเกินกว่า ๑๐ เซนติเมตร และหรือความหนาของชั้นไขมันตกค้างในบ่อดักเกินกว่า ๒ เซนติเมตร โดยการตัดหรือสูบล้างบ่อดัก และชั้นกากไขมันบนผิวน้ำส่วนบนออกแล้ว นำไปเก็บไว้ในภาชนะหรือถุงที่เตรียมไว้เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป